
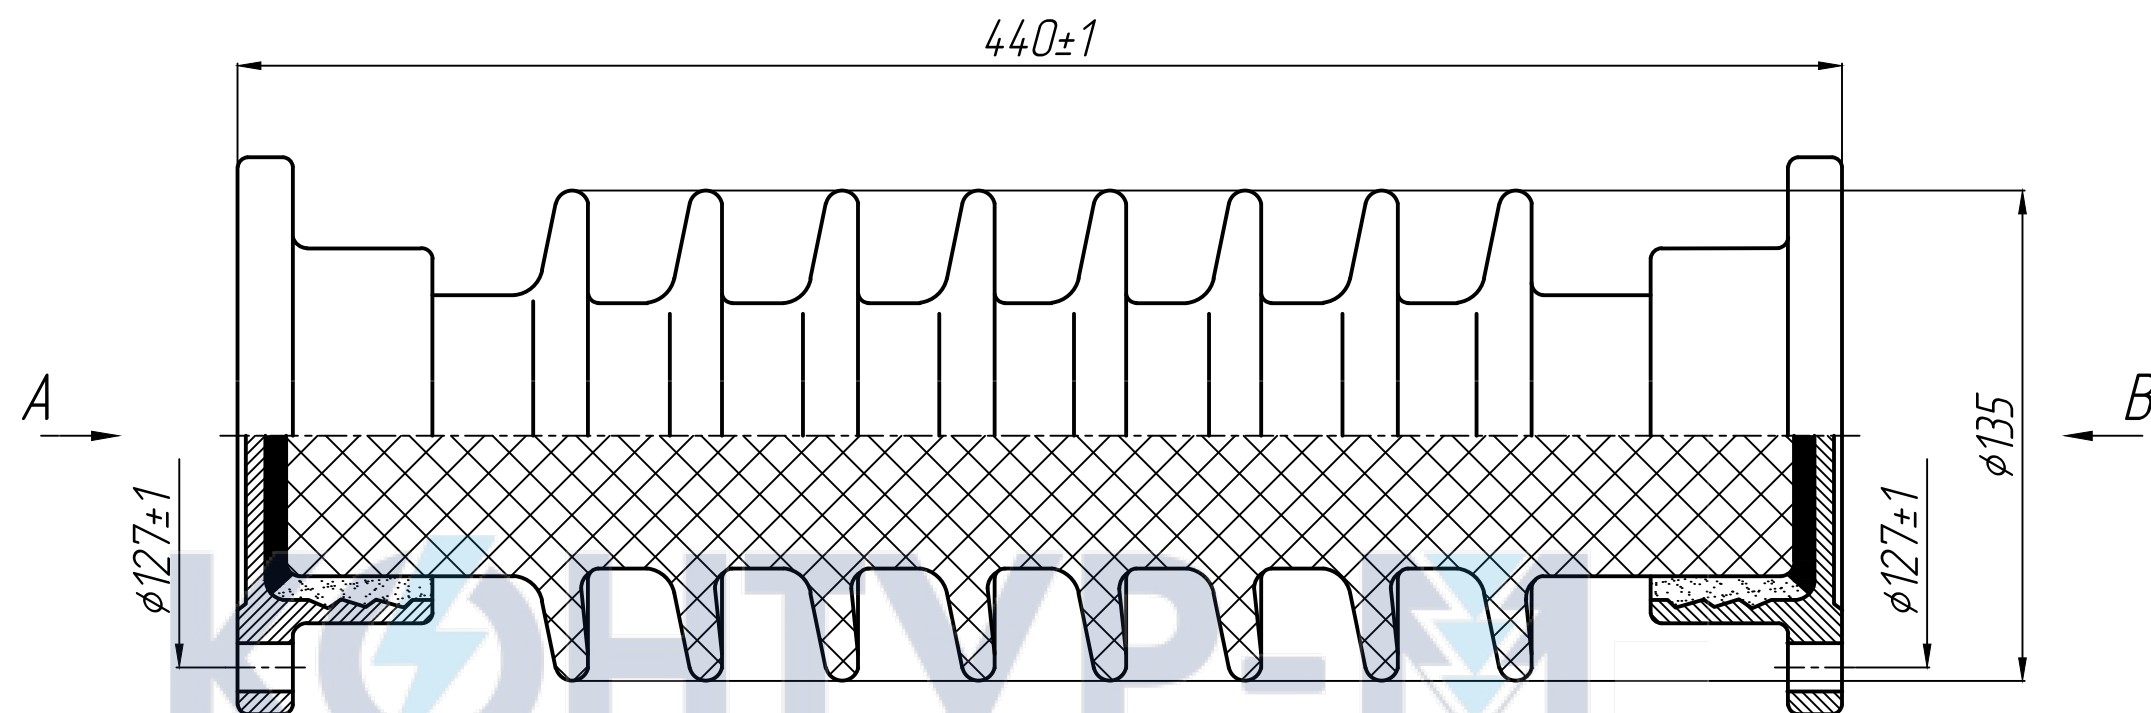


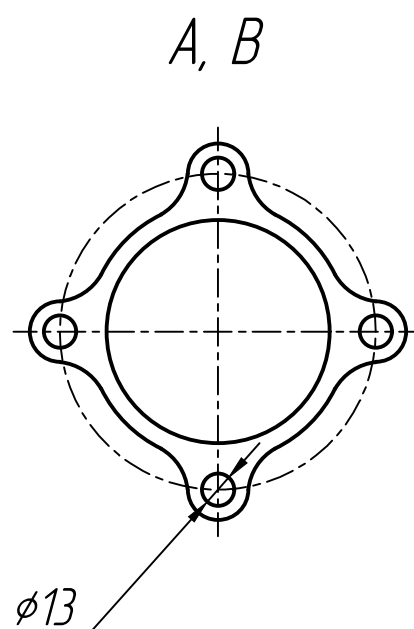

1. Номинальное напряжение 35 кВ.
2. Длина пути утечки не менее 700 мм.
3. Минимальный разрушающий момент при кручении 1,2 кН·м.
4. Минимальная разрушающая сила при изгибе 4 кН.
5. Испытательное напряжение полного грозового импульса 195 кВ.
6. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождём – 95 кВ.
7. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ Р 52034–23.
8. Материал керамический электротехнической группы – С120.
9. Срок службы не менее 30 лет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Изолятор С4-195 / УХЛ1	Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.									10		
Пров.											
Т. контр.					Лист		Листов 1				
Н. контр.						ООО «Контур-М»					
Утв.											