



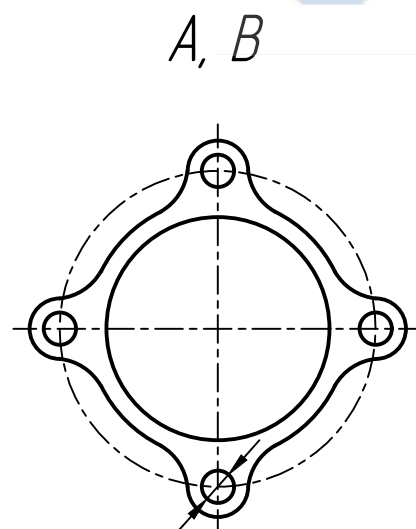

4 омб. $\phi 13$

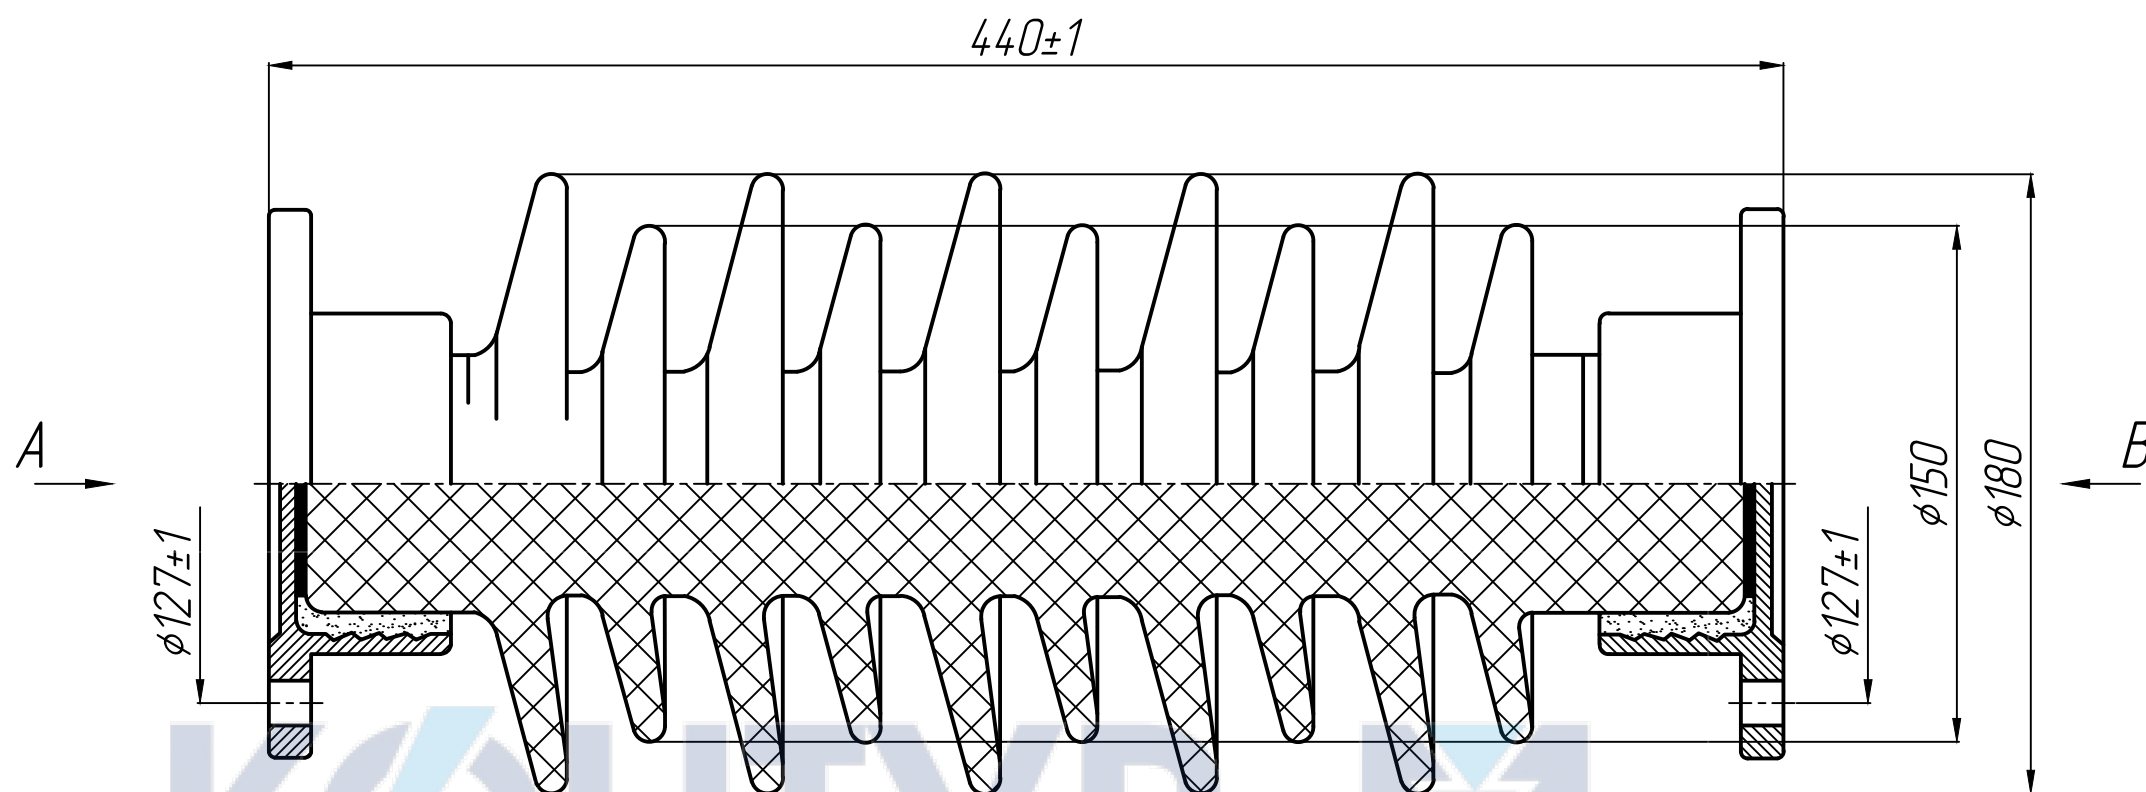

1. Номинальное напряжение 35 кВ.
2. Длина пути утечки не менее 1050 мм.
3. Минимальный разрушающий момент при кручении 1,2 кН·м.
4. Минимальная разрушающая сила при изгибе 4 кН.
5. Испытательное напряжение полного грозового импульса 195 кВ.
6. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ Р 52034-23.
7. Материал керамический электротехнической группы – С120.
8. Срок службы не менее 30 лет.

					Изолятор С4-195 II УХЛ1	Лит.			Масса	Масштаб
									14,5	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.										
Пров.										
Т. контр.						Лист			Листов 1	
						ООО «Контур-М»				
Н. контр.										
Утв.										