


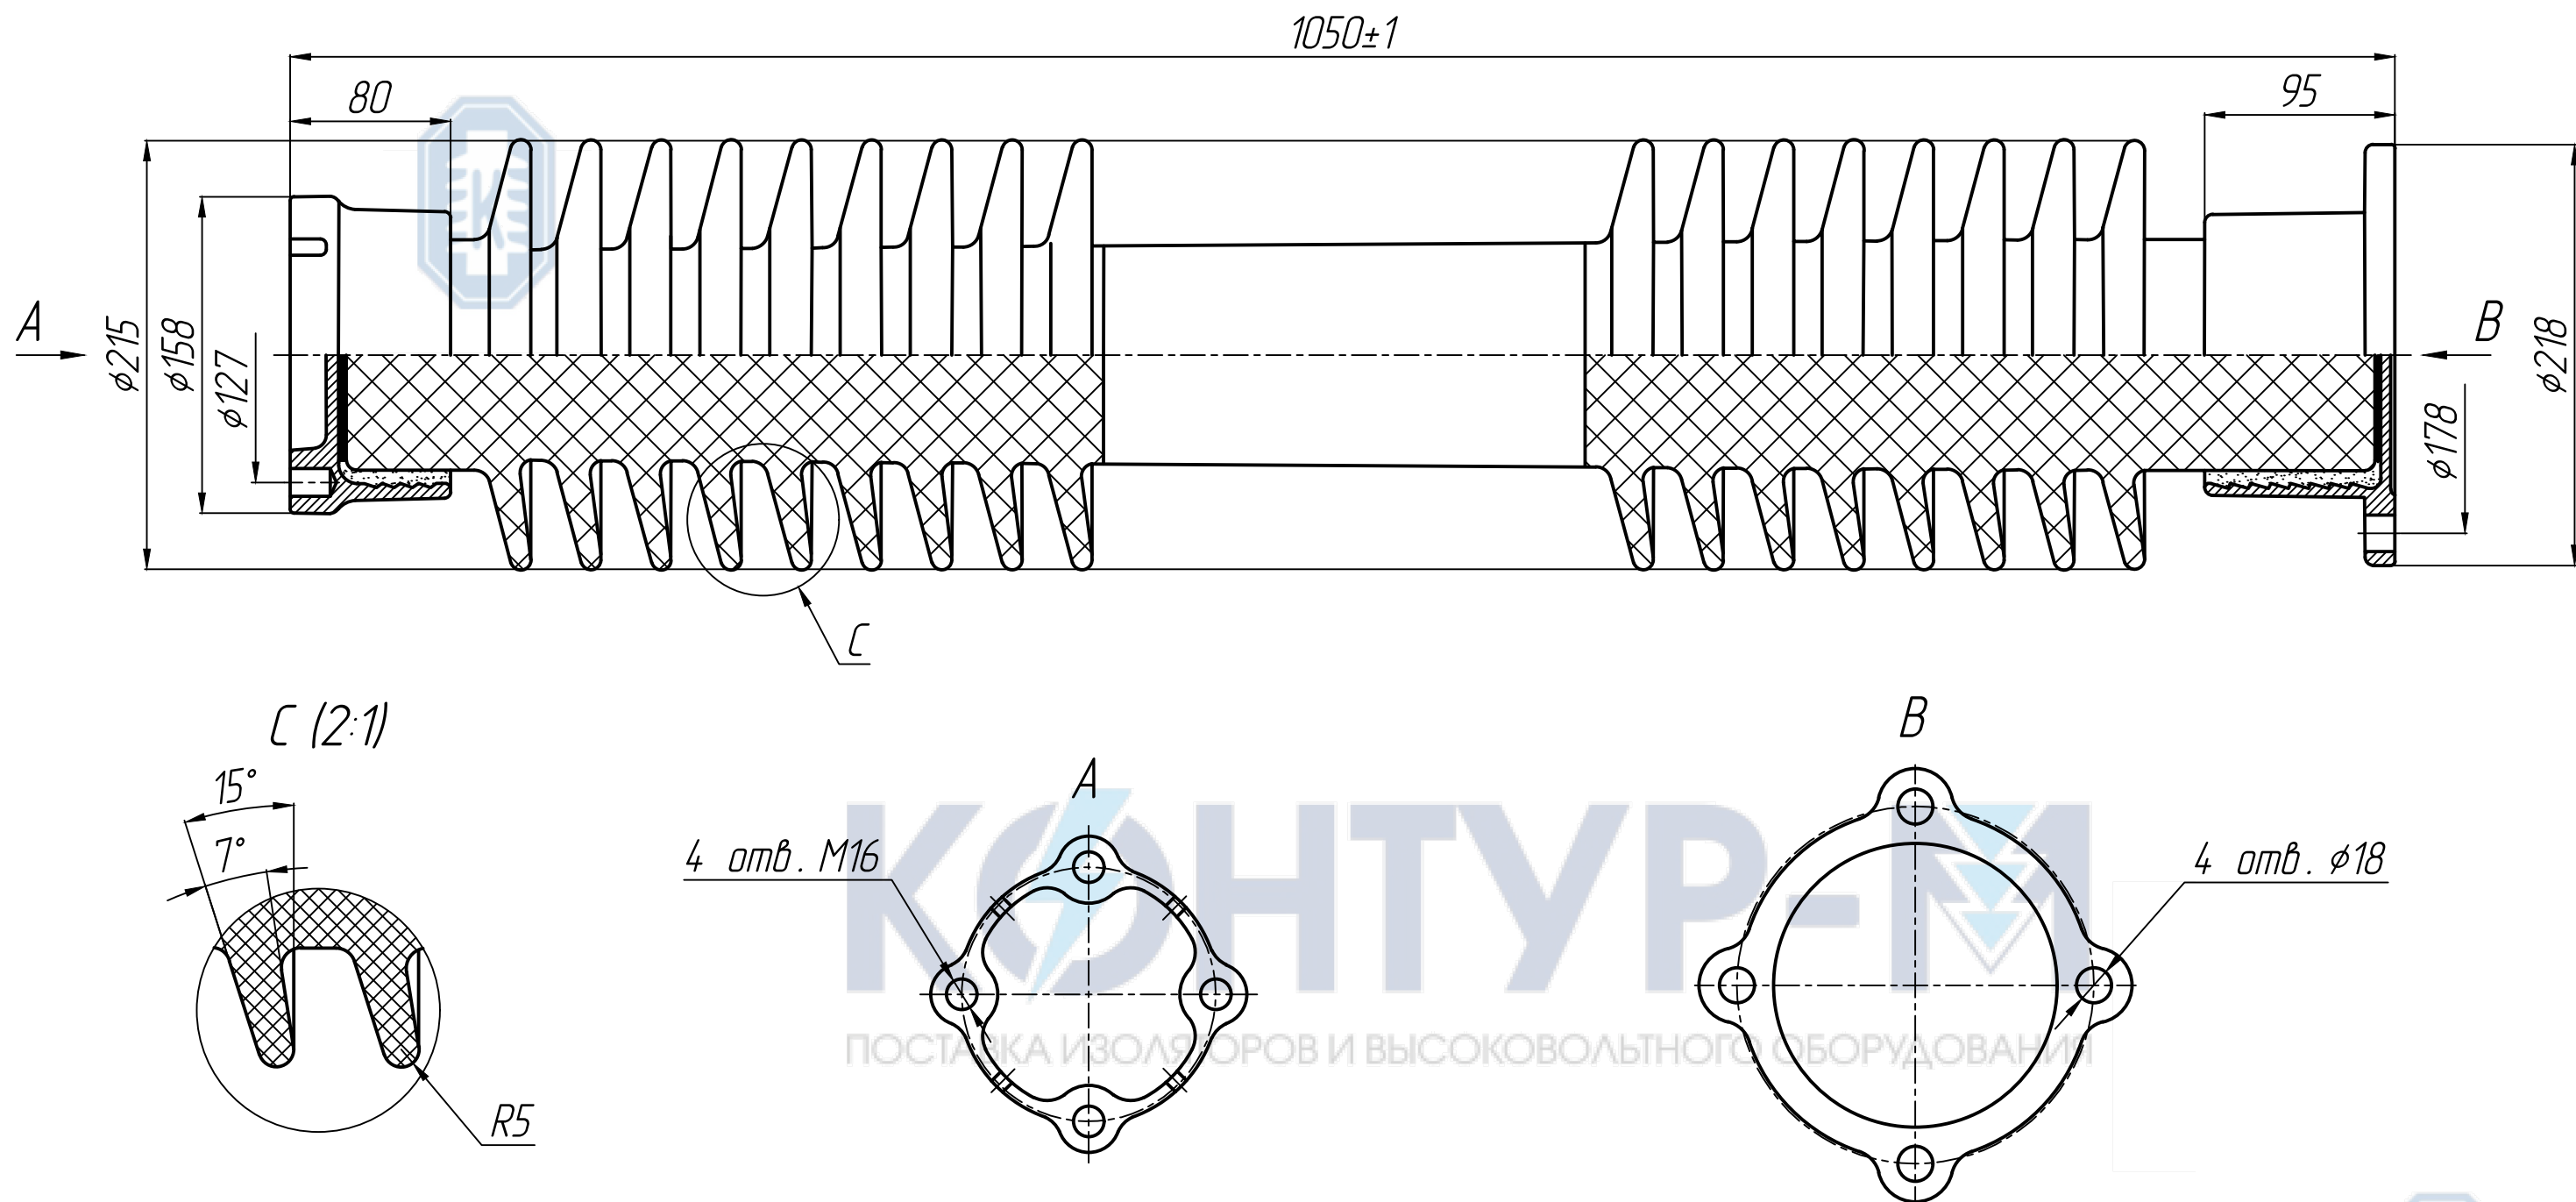

1. Номинальное напряжение 110 кВ.
2. Длина пути утечки не менее 2800 мм.
3. Минимальный разрушающий момент при кручении 2,5 кН·м.
4. Минимальная разрушающая сила при изгибе 4 кН.
5. Испытательное напряжение полного грозового импульса 450 кВ.
6. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождём – 185 кВ.
7. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ Р 52034-23.
8. Материал керамический электротехнической группы – С120.
9. Срок службы не менее 30 лет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изолятор С4-450-II УХЛ 1	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.							46	
Т. контр.						Лист	Листов	1
Н. контр.						ООО «Контур-М»		
Утв.								