


Справ. №		Перв. примен.	
Подп. и дата		Инв. № дудл.	
Взам. инв. №		Подп. и дата	
Инв. № подл.			

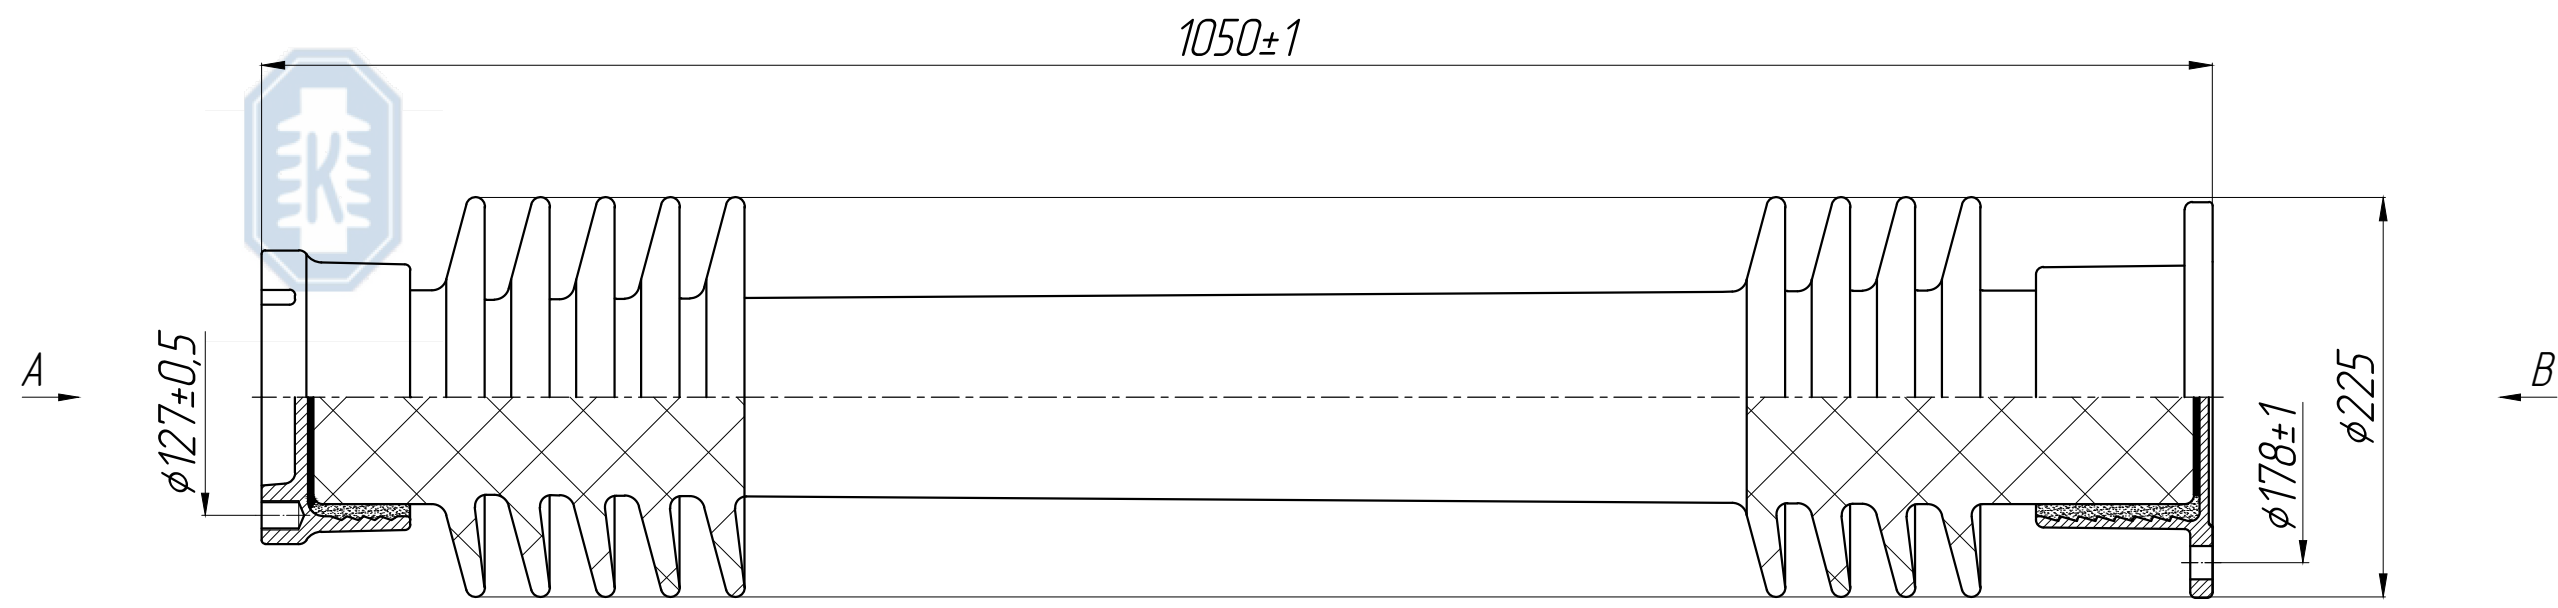

- Номинальное напряжение 110 кВ.
- Длина пути утечки не менее 3150 мм.
- Минимальный разрушающий момент при кручении 2,5 кН·м.
- Минимальная разрушающая сила при изгибе 4 кН.
- Испытательное напряжение полного грозового импульса 450 кВ.
- Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем 200 кВ.
- Изолятор соответствует требованиям ГОСТ Р 52034-23.
- Материал керамический электротехнической группы – С120.
- Срок службы не менее 30 лет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изолятор С4-450-III УХЛ 1 (3150)				Лит.	Масса	Масштаб			
Разраб.													56	
Пров.														
Т. контр.									Лист			Листов 1		
									000 «Контур -М»					
Н. контр.														
Утв.														