


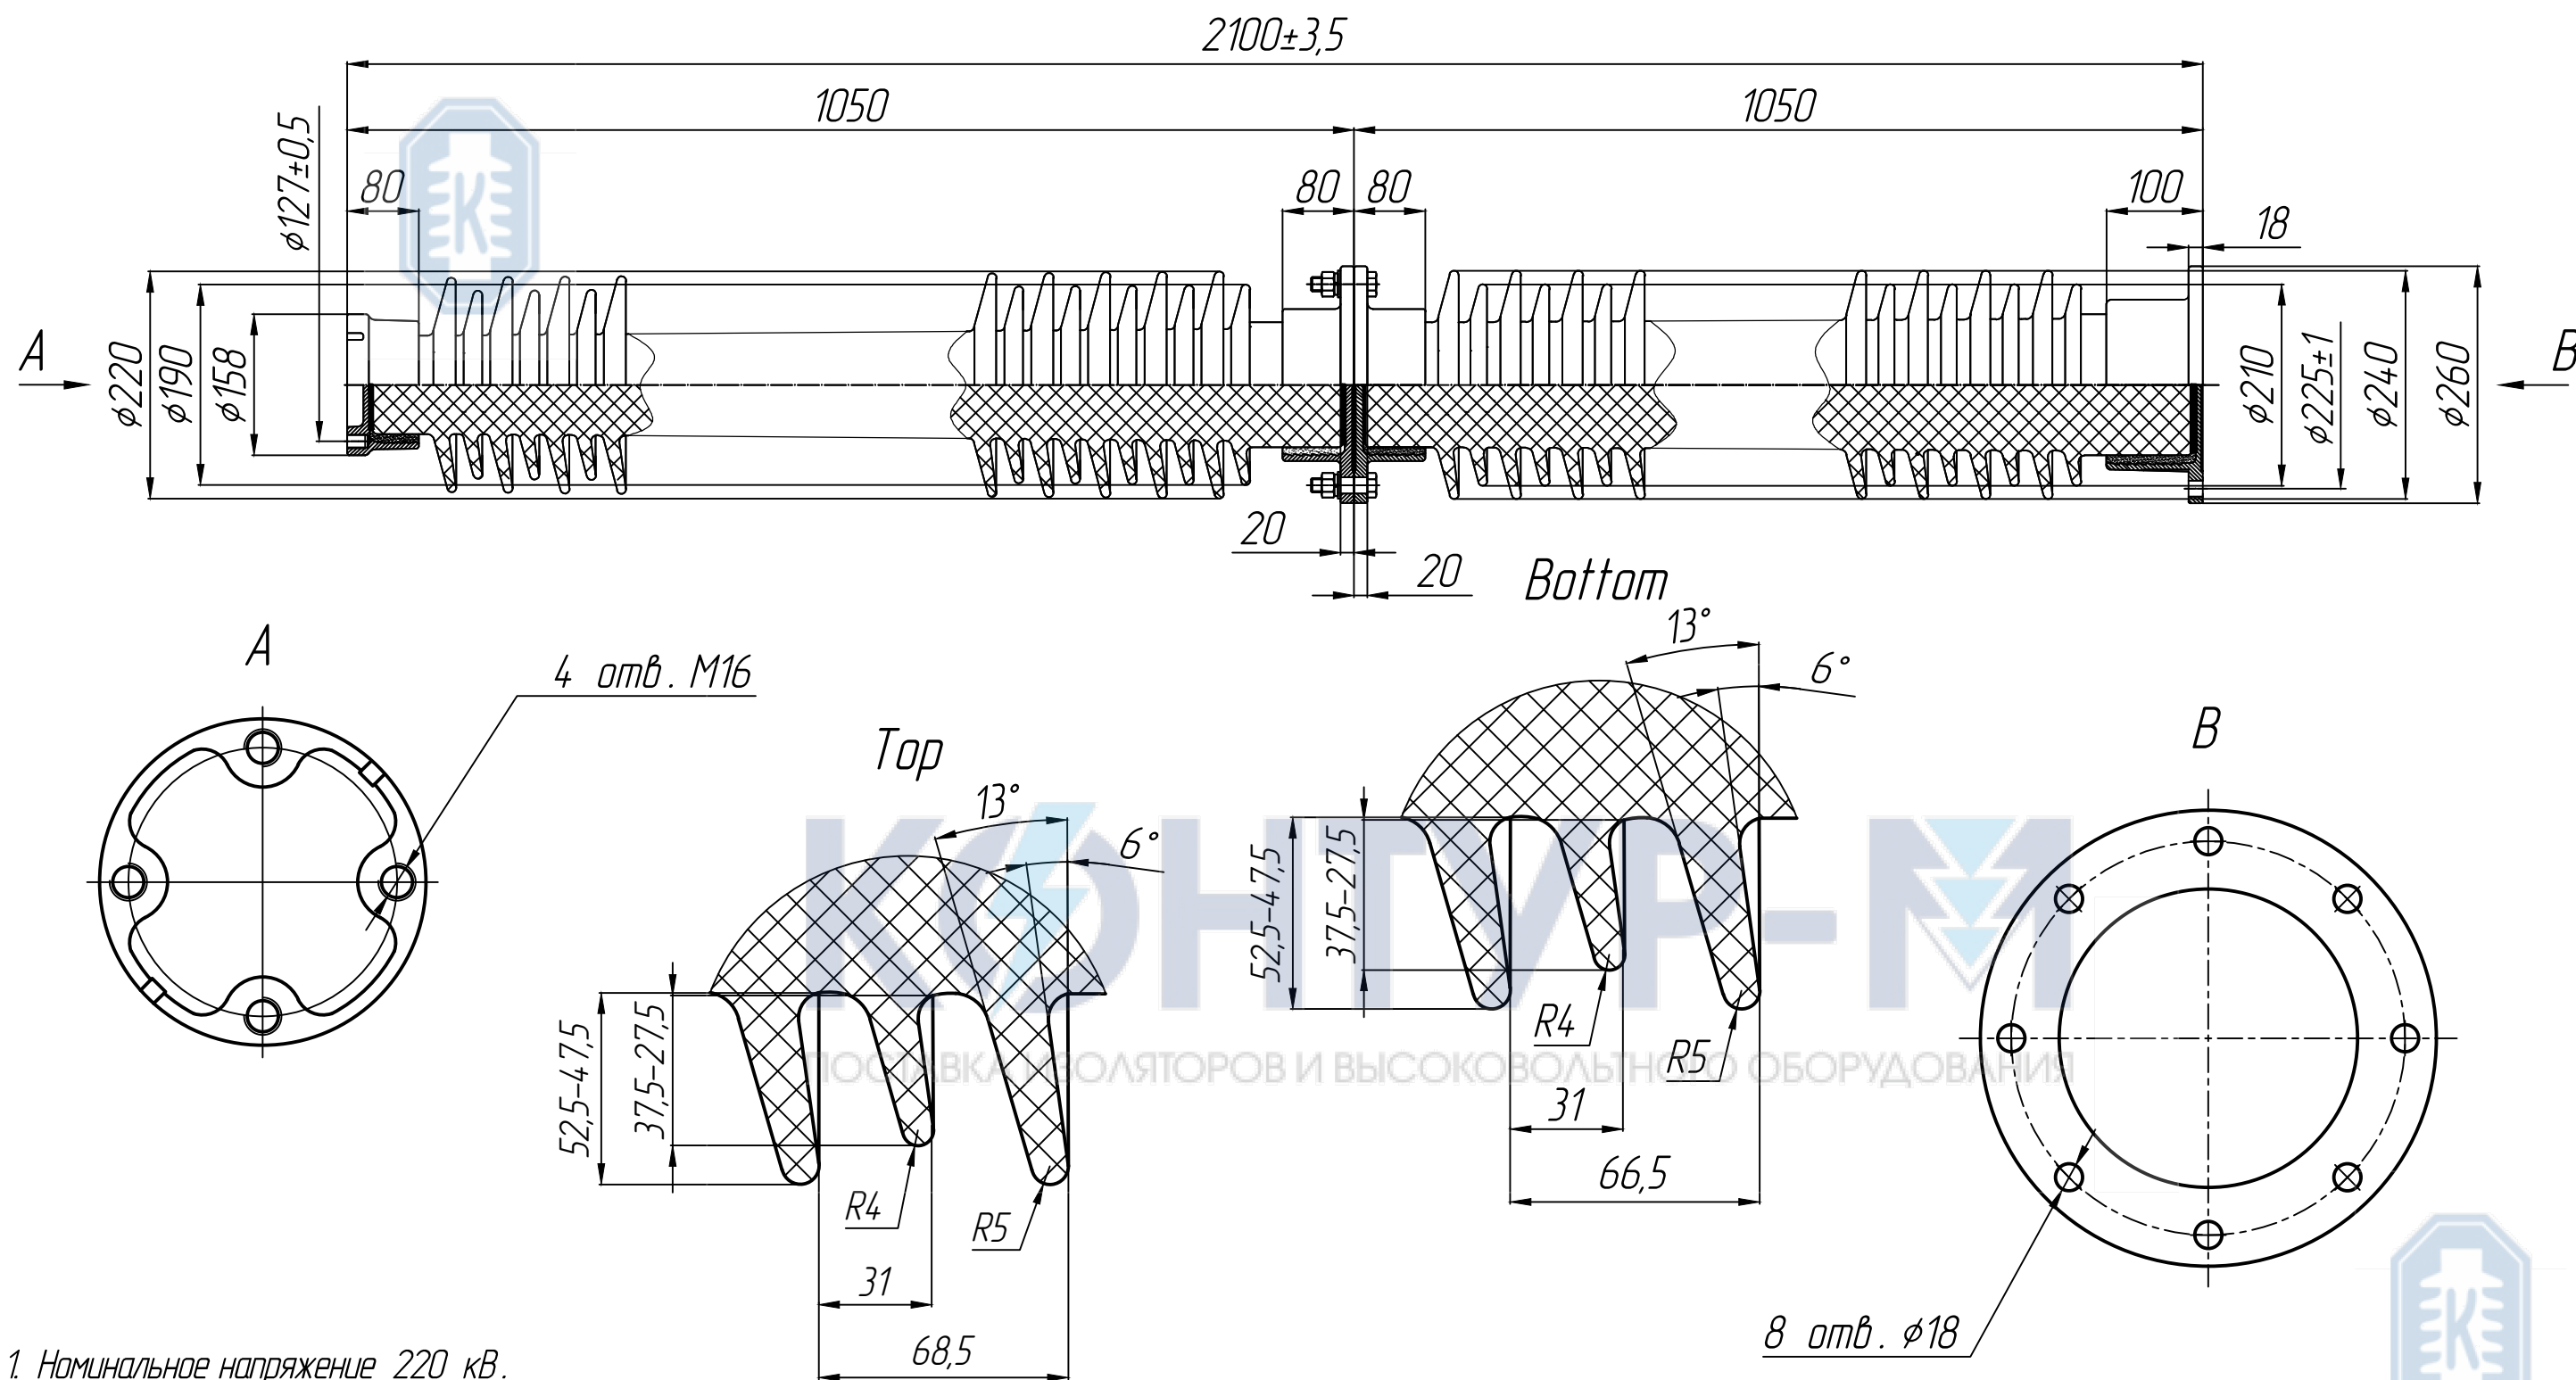

1. Номинальное напряжение 220 кВ.
2. Длина пути утечки не менее 4900 мм.
3. Минимальный разрушающий момент при кручении 3 кН·м.
4. Минимальная разрушающая сила при изгибе 6 кН.
5. Испытательное напряжение полного грозового импульса 950 кВ.
6. Выдерживаемое напряжение при коммутационном импульсе в условиях увлажнения – 395 кВ.
7. Материал керамический электротехнической группы – С120.
8. Срок службы не менее 30 лет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изолятор С6-950 I-М УХЛ 1 (4900)			Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.										152	
Пров.											
Т. контр.								Лист		Листов 1	
Н. контр.								ООО «Контур-М»			
Утв.											