


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

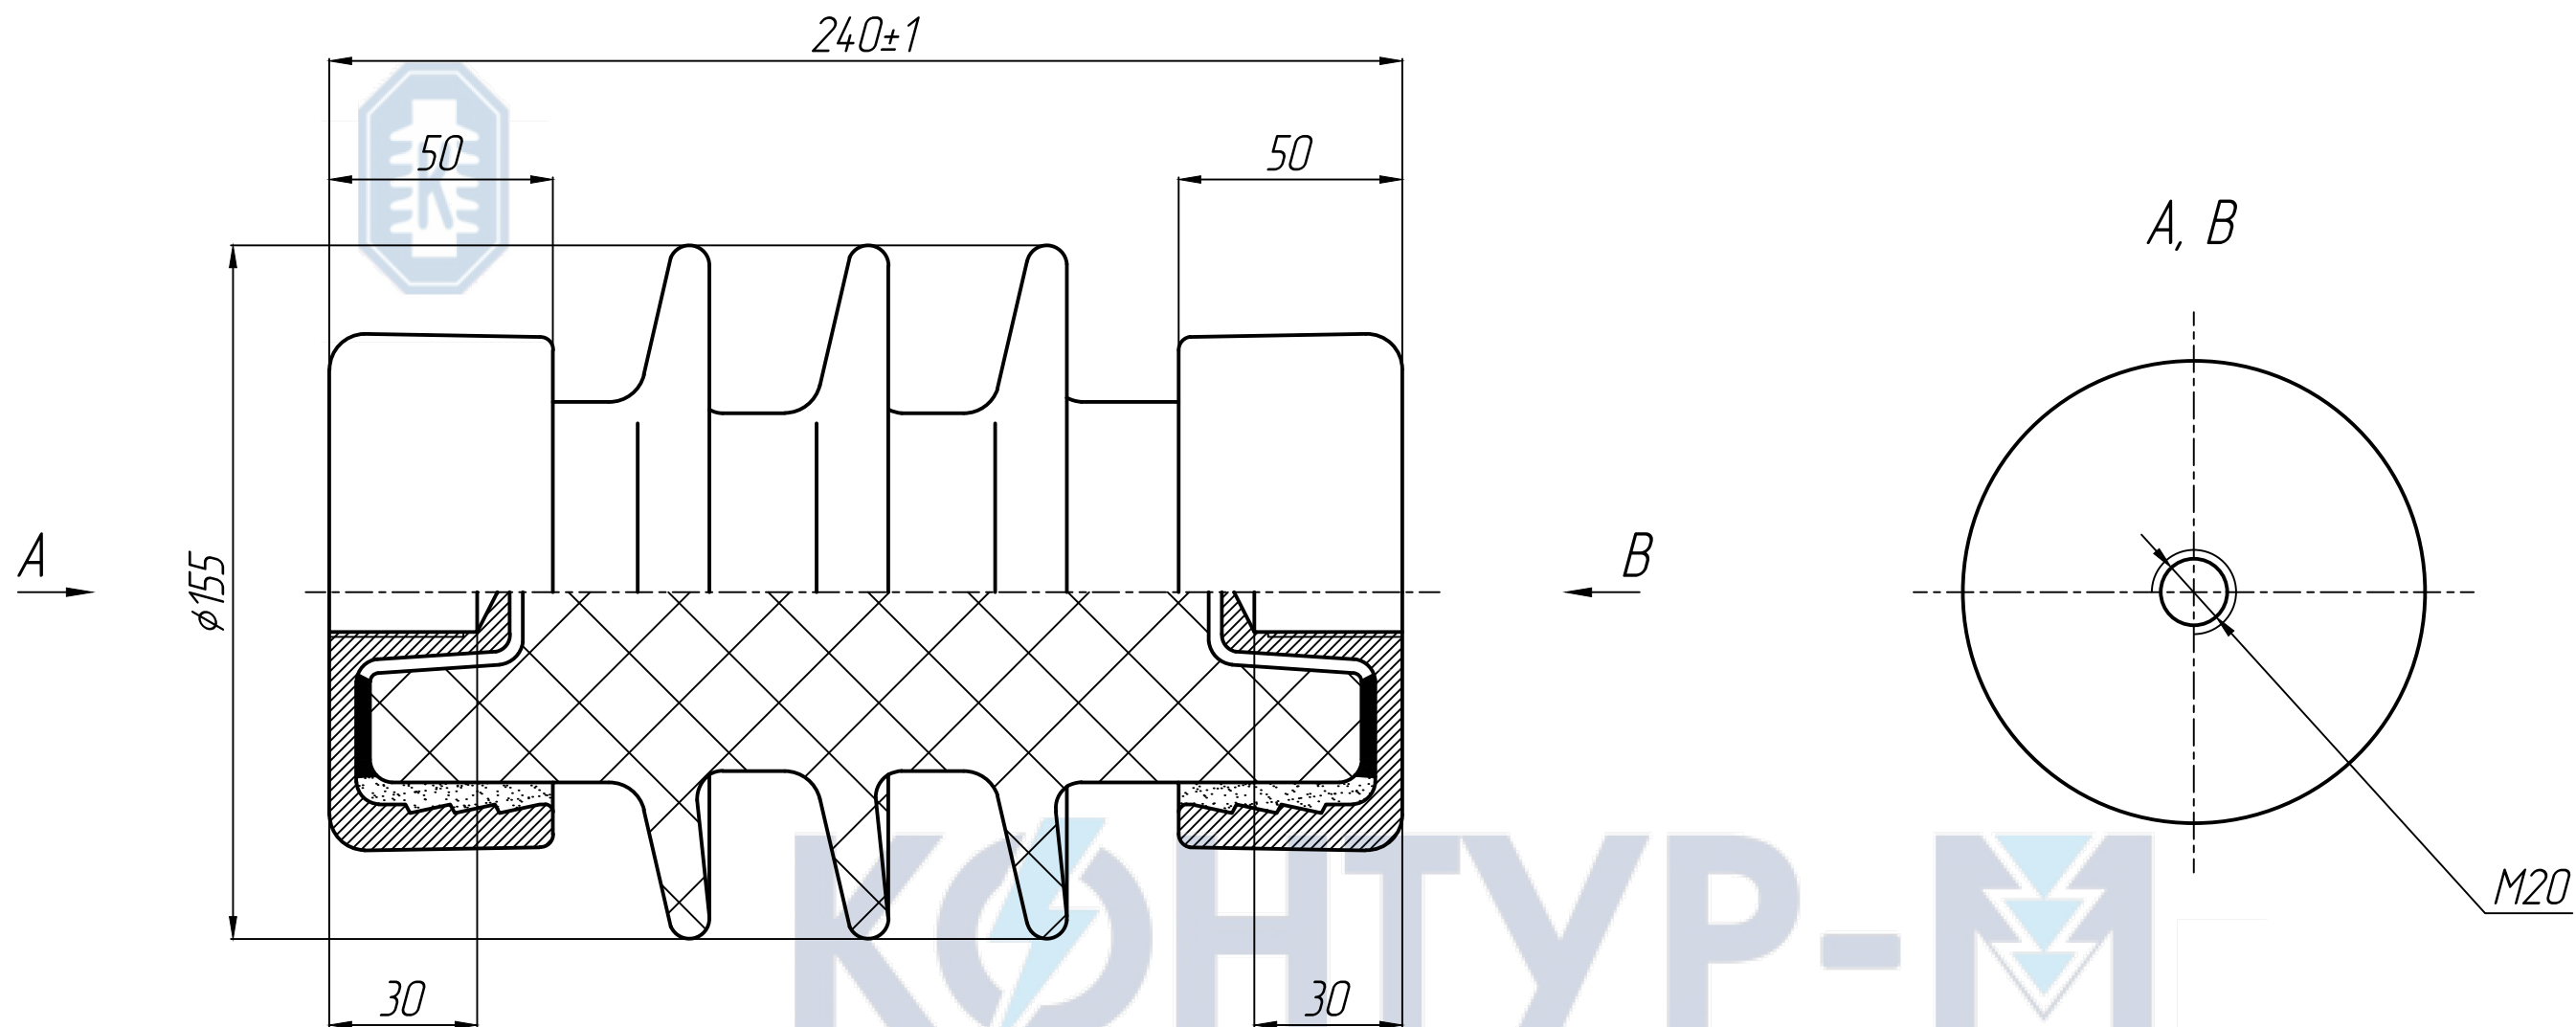

1. Номинальное напряжение 10 кВ.
2. Длина пути утечки не менее 300 мм.
3. Минимальная разрушающая сила при растяжении 10 кН.
4. Минимальная разрушающая сила при изгибе 8 кН.
5. Минимальная разрушающая сила при сжатии 50 кН.
6. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ Р 52034-23.
7. Материал керамический электротехнической группы – С120.
8. Срок службы не менее 30 лет.

					Изолятор ИОС 10-8 УХЛ1	Лит.			Масса			Масштаб				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата												
Разраб.																
Пров.																
Т. контр.																
						Лист					Листов					1
Н. контр.						ООО «Контур-М»										
Утв.																