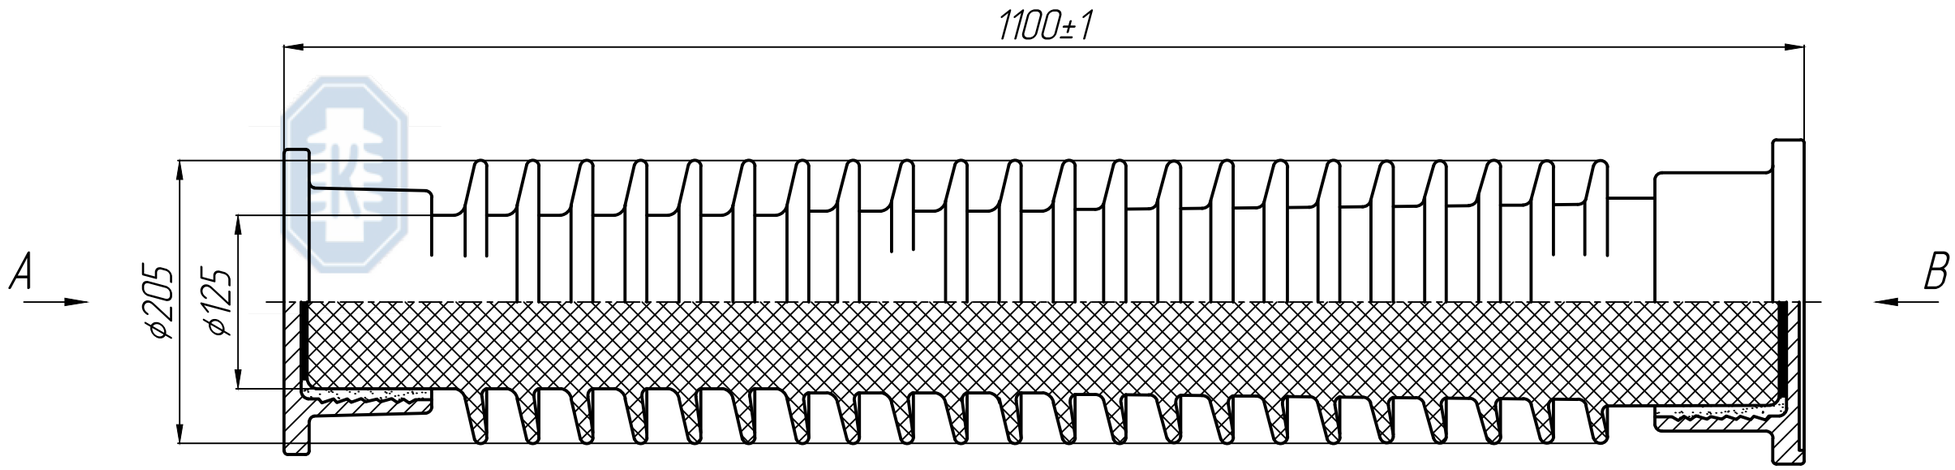

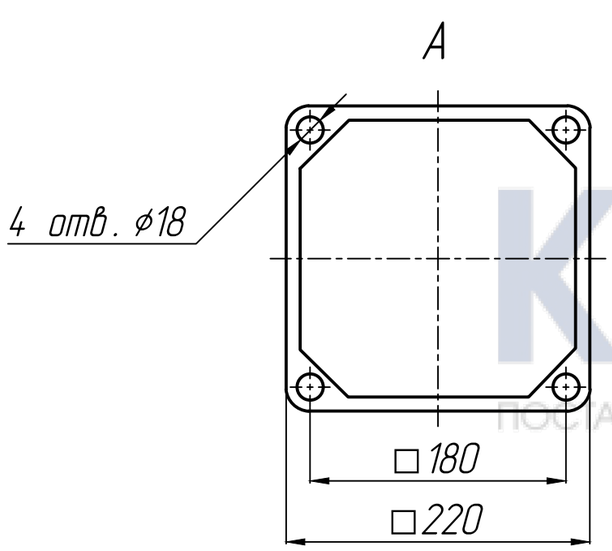

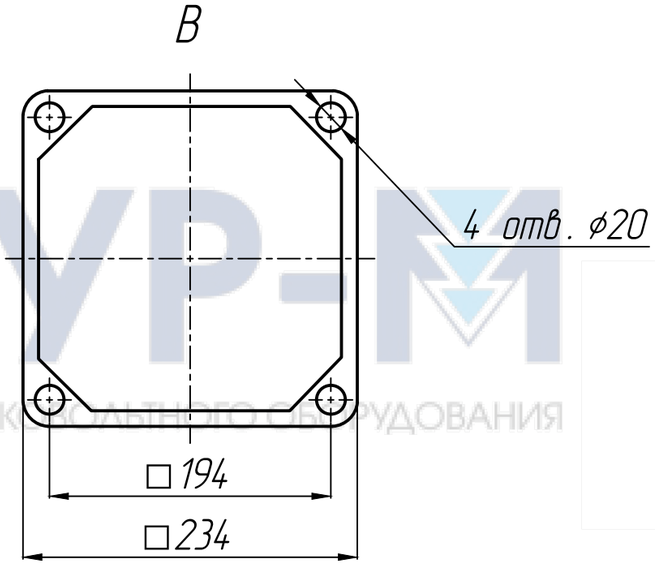

1. Номинальное напряжение 110 кВ.
2. Длина пути утечки не менее 2000 мм.
3. Минимальный разрушающий момент при кручении 6 кН·м.
4. Минимальная разрушающая сила при изгибе 20 кН.
5. Испытательное напряжение полного грозового импульса 450 кВ.
6. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождём – 185 кВ.
7. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ Р 52034-23.
8. Материал керамический электротехнической группы – С130.
9. Срок службы не менее 30 лет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изолятор ИОС 110-2000 I - М УХЛ 1	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							67,5	
Пров.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					ООО «Контур-М»			
Утв.								

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

КОНТУР-М
ПОСТАВКА ИЗОЛЯТОРОВ И ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Копировал
Формат А3