
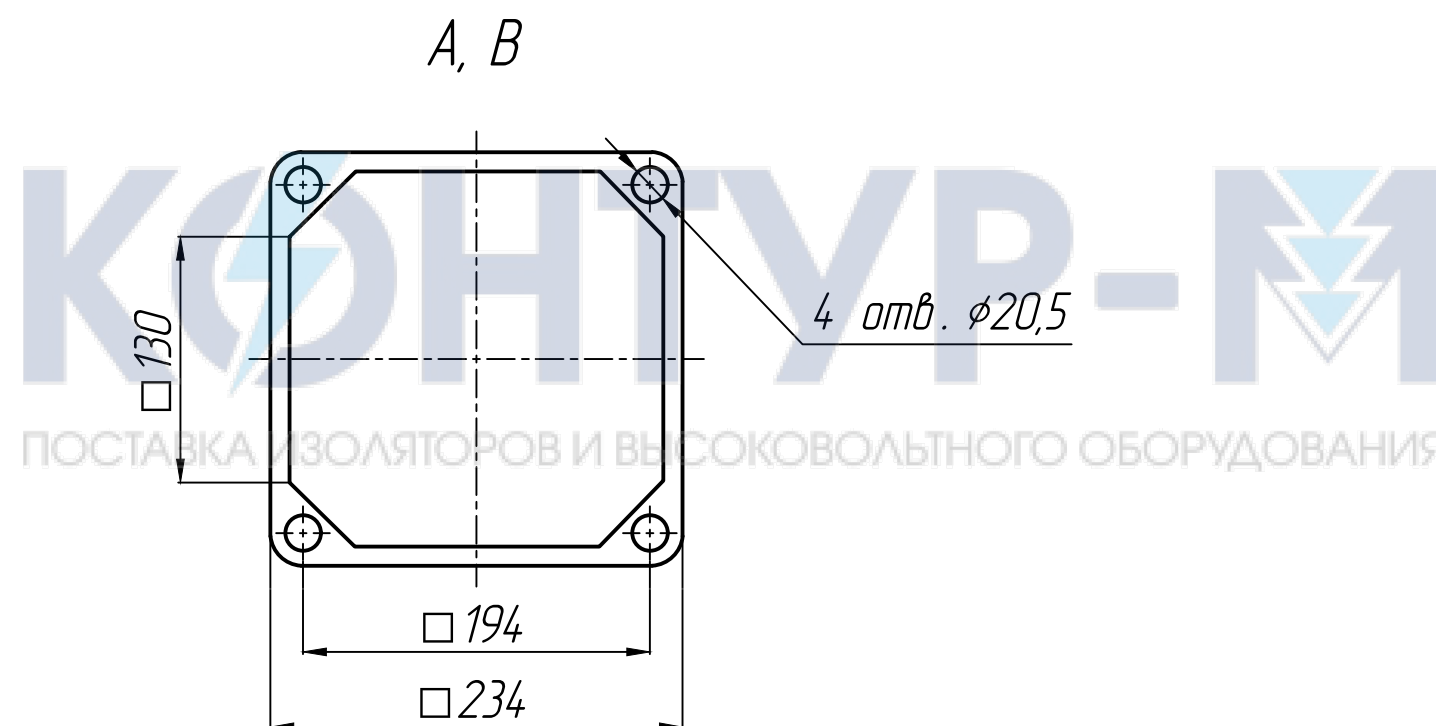


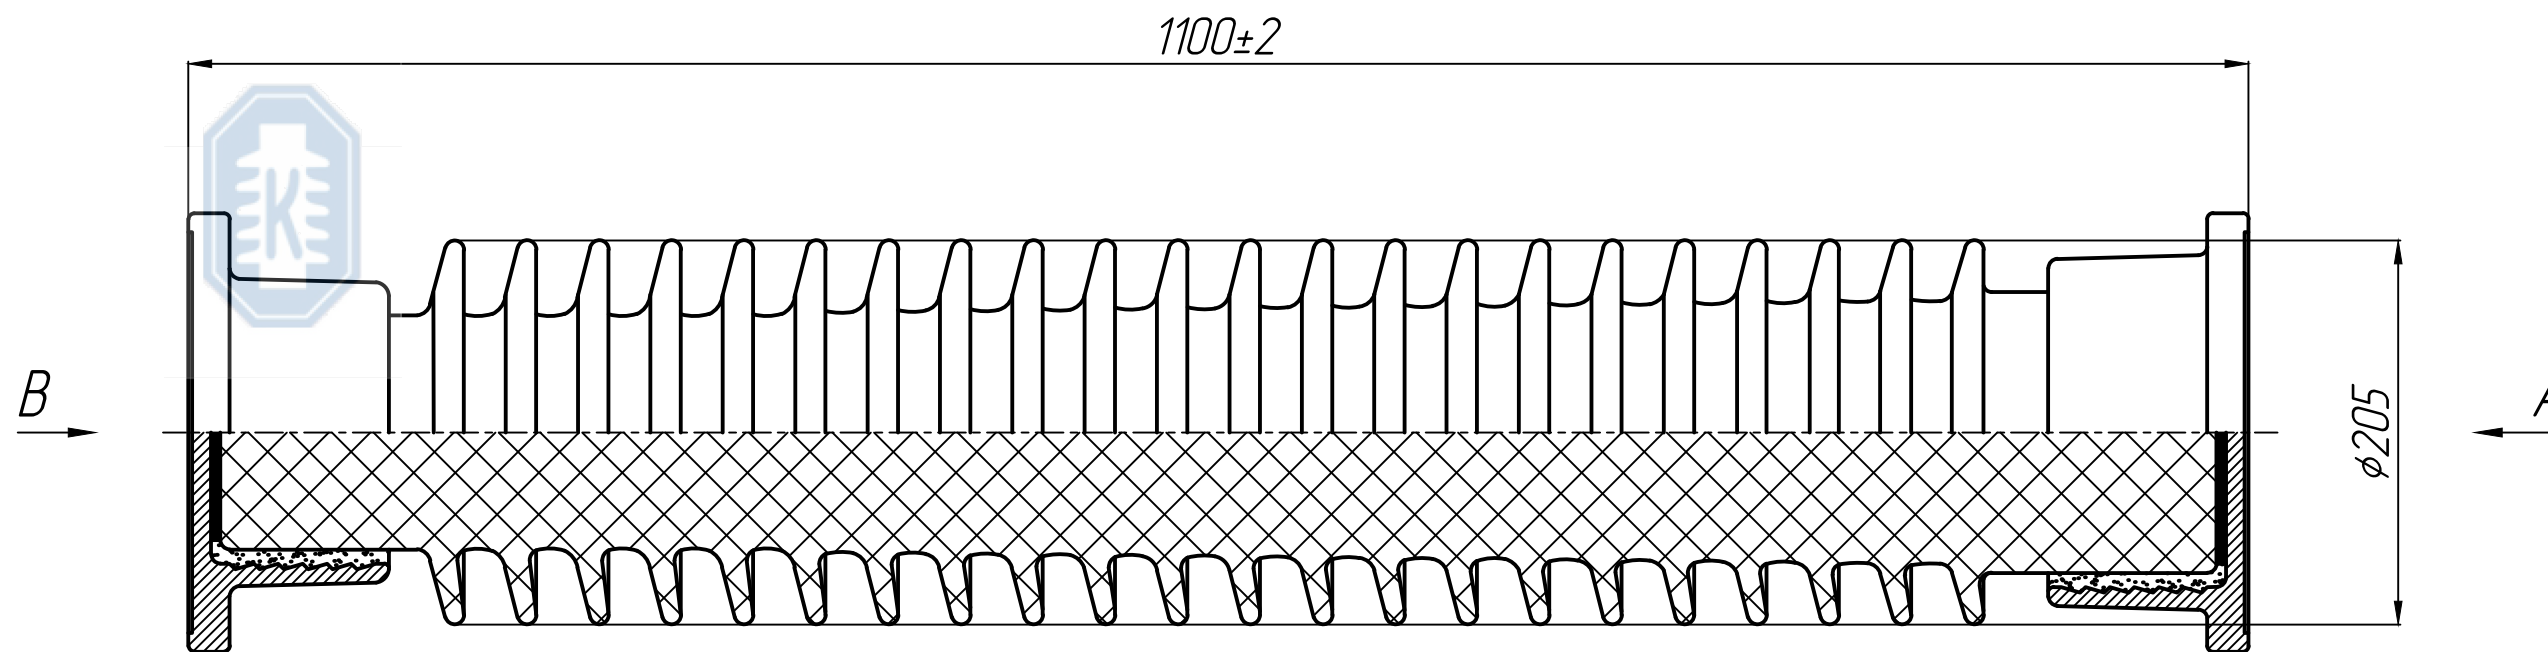

1. Номинальное напряжение 110 кВ.
2. Длина пути утечки не менее 2000 мм.
3. Минимальный разрушающий момент при кручении 6 кН·м.
4. Минимальная разрушающая сила при изгибе 20 кН.
5. Испытательное напряжение полного грозового импульса 450 кВ.
6. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождём – 185 кВ.
7. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ Р 52034-23.
8. Материал керамический электротехнической группы – С130.
9. Срок службы не менее 30 лет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изолятор ИОС 110-2000-01 I-M УХЛ 1				Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.												69	
Пров.													
Т. контр.													
									Лист	Листов	1		
Н. контр.									ООО «Контур-М»				
Утв.													