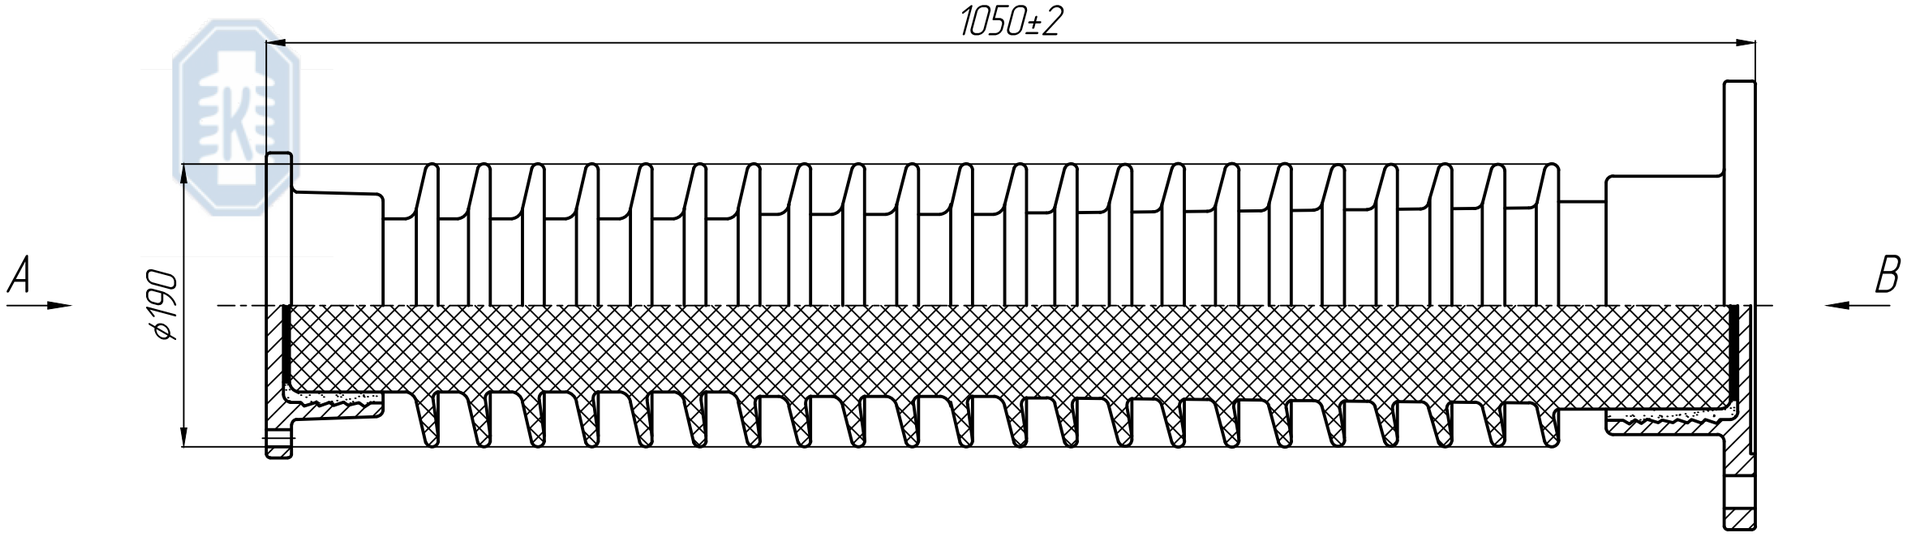

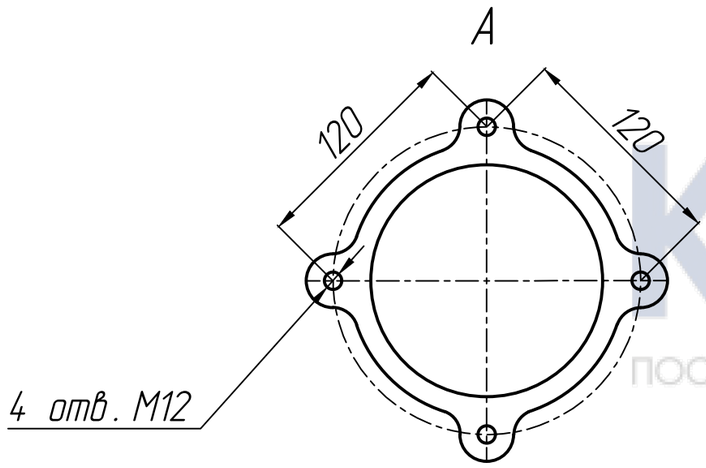

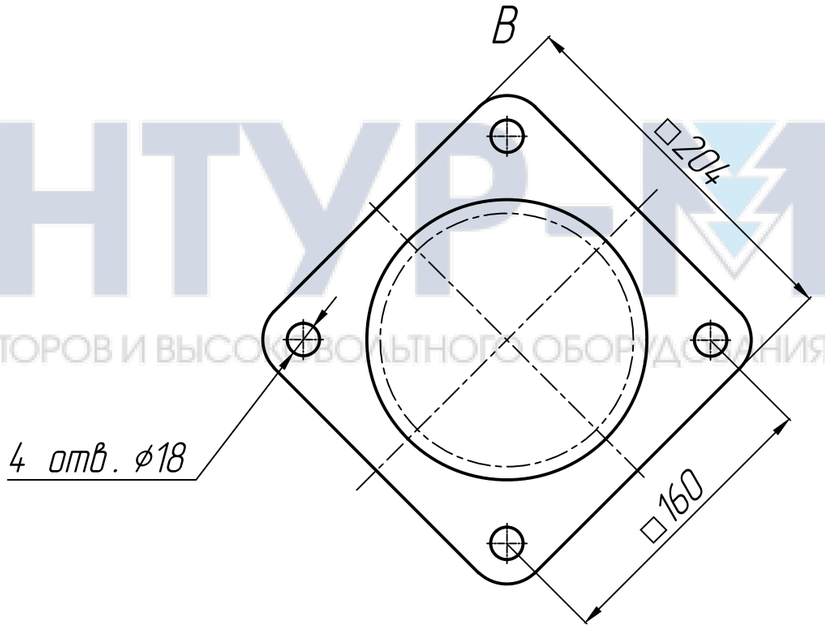

1. Номинальное напряжение 110 кВ.
2. Длина пути утечки не менее 2050 мм.
3. Минимальный разрушающий момент при кручении 2,5 кН·м.
4. Минимальная разрушающая сила при изгибе 4 кН.
5. Испытательное напряжение полного грозового импульса 450 кВ.
6. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождём – 185 кВ.
7. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ Р 52034-23.
8. Материал керамический электротехнической группы – С120.
9. Срок службы не менее 30 лет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изолятор ИОС 110-400 I – М УХЛ 1	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							44	
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.					ООО «Контур-М»			
Н. контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

КОНТУР-М
ПОСТАВКА ИЗОЛЯТОРОВ И ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ