
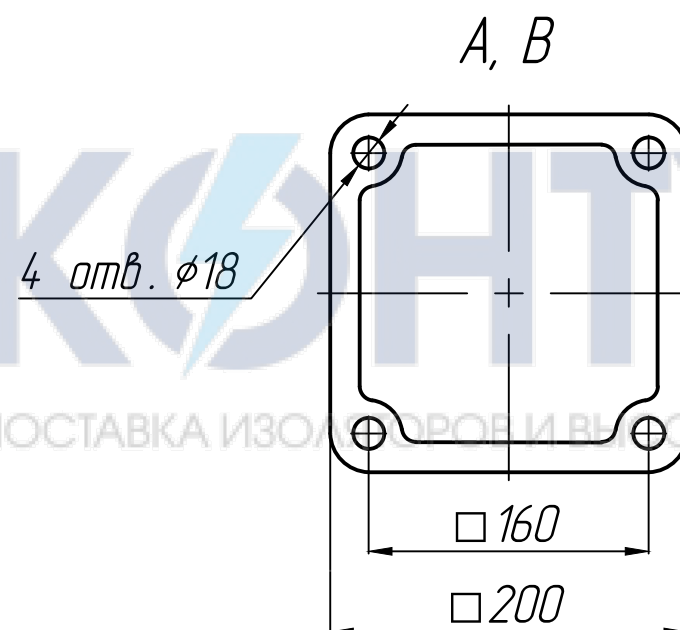


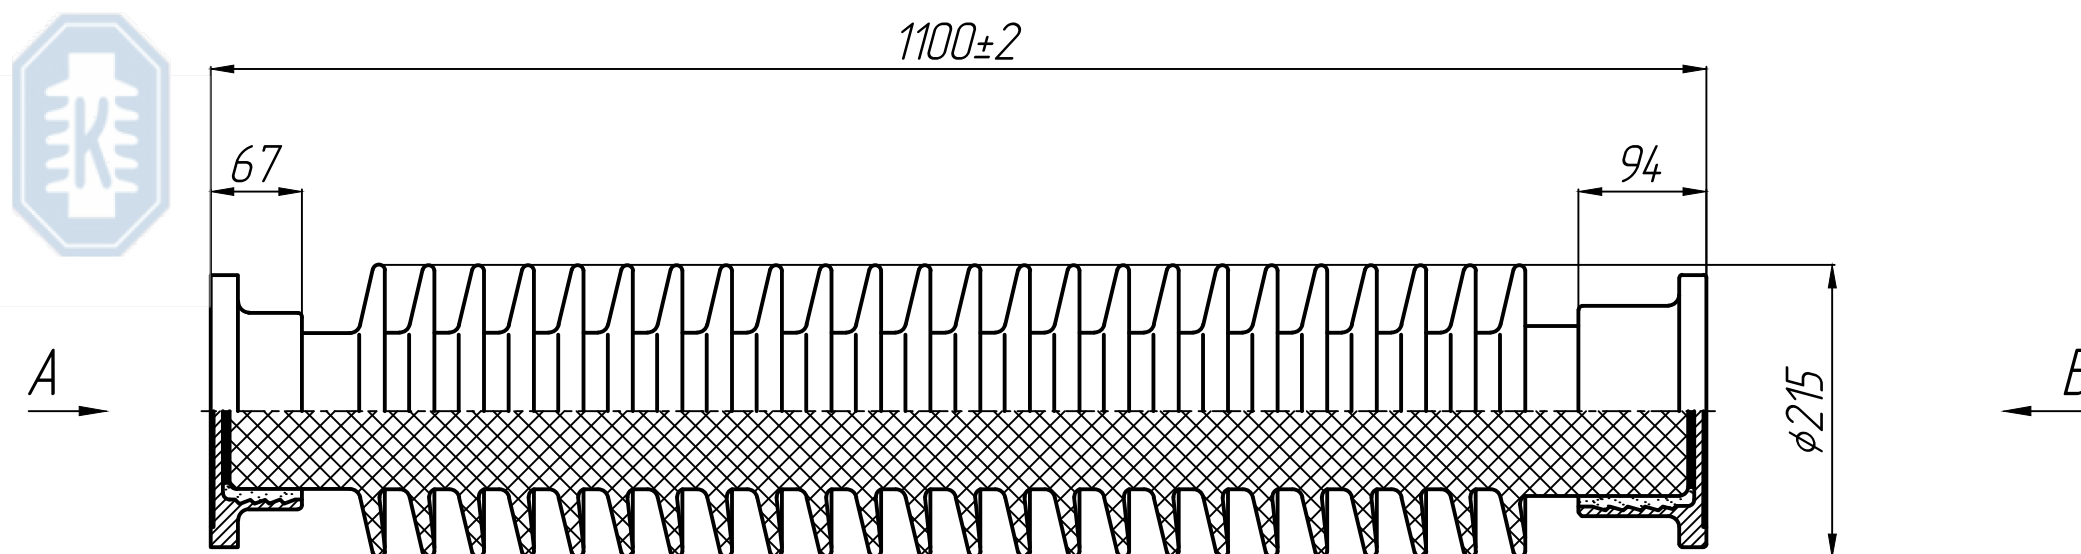

1. Номинальное напряжение 110 кВ.
2. Длина пути утечки не менее 2900 мм.
3. Минимальный разрушающий момент при кручении 5 кН·м.
4. Минимальная разрушающая сила при изгибе 6 кН.
5. Испытательное напряжение полного грозового импульса 450 кВ.
6. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождём – 185 кВ.
7. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ Р 52034-23.
8. Материал керамический электротехнической группы – С120.
9. Срок службы не менее 30 лет.

					Изолятор ИОС 110-600 II-M УХЛ 1	Лит.	Масса	Мощность	
								59	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.						Лист	Листов	1	
						ООО «Контур-М»			
Н. контр.									
Утв.									