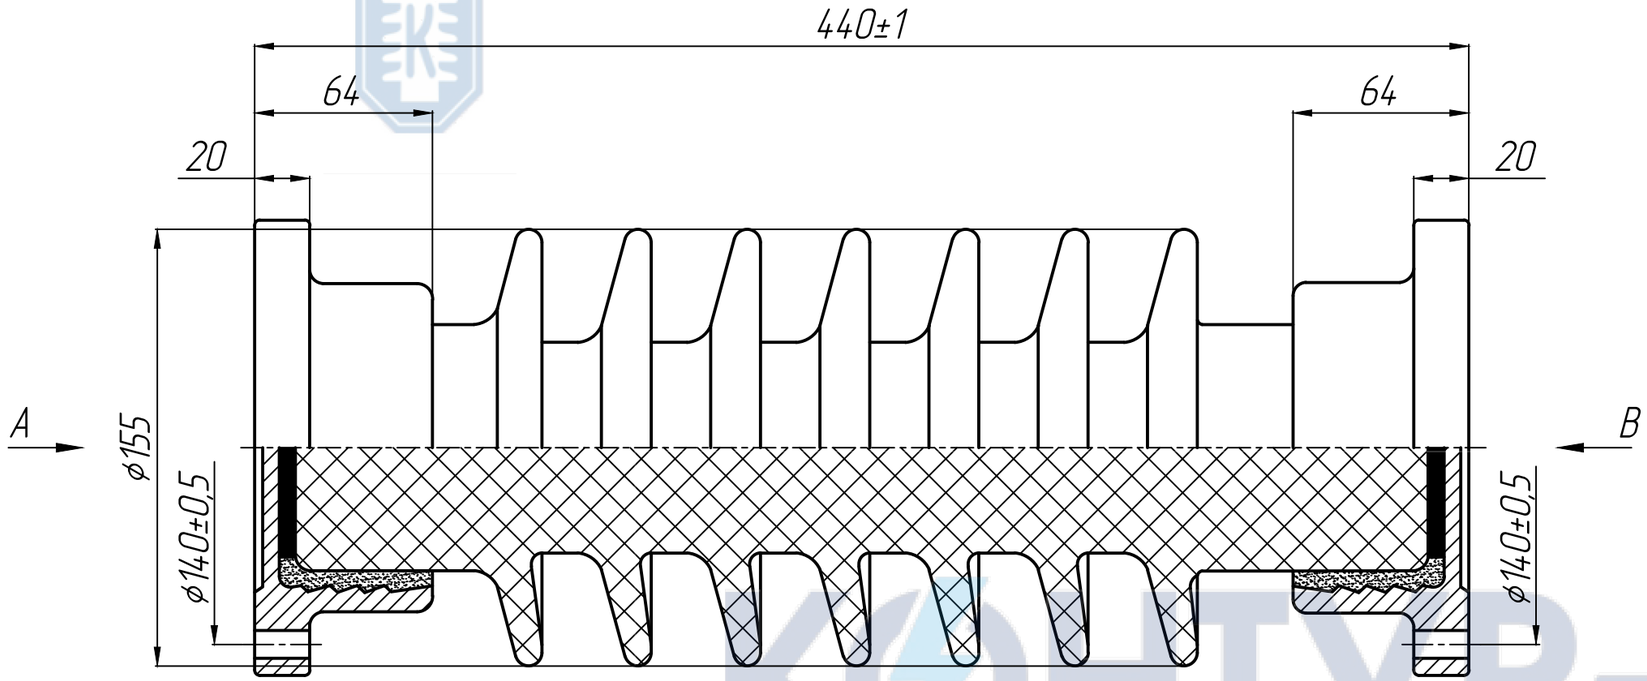

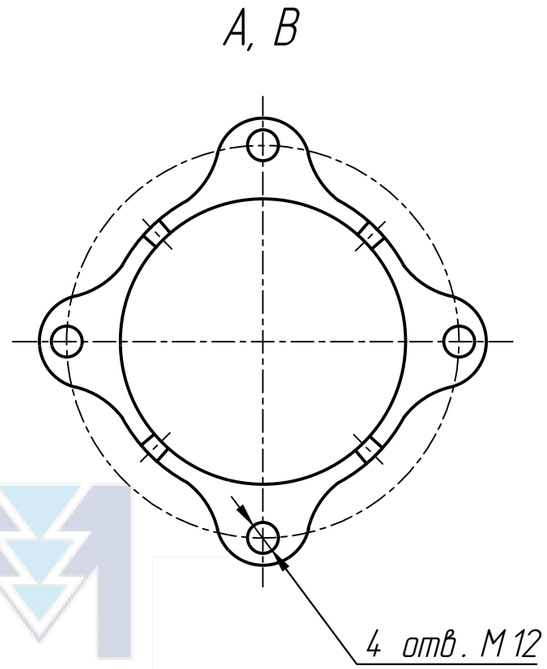

1. Номинальное напряжение 35 кВ.
2. Длина пути утечки не менее 700 мм.
3. Минимальный разрушающий момент при кручении 2 кН·м.
4. Минимальная разрушающая сила при изгибе 5 кН.
5. Испытательное напряжение полного грозового импульса – 170 кВ.
6. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем – 70 кВ.
7. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ Р 52034–23.
8. Материал керамический электротехнической группы – С120.
9. Срок службы не менее 30 лет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Изолятор
ИОС 35-500-01-1 УХЛ1

Лит.	Масса	Масштаб
	14,2	
Лист	Листов 1	

ООО «Контур-М»

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОНТУР-М
ПОСТАВКА ИЗОЛЯТОРОВ И ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ