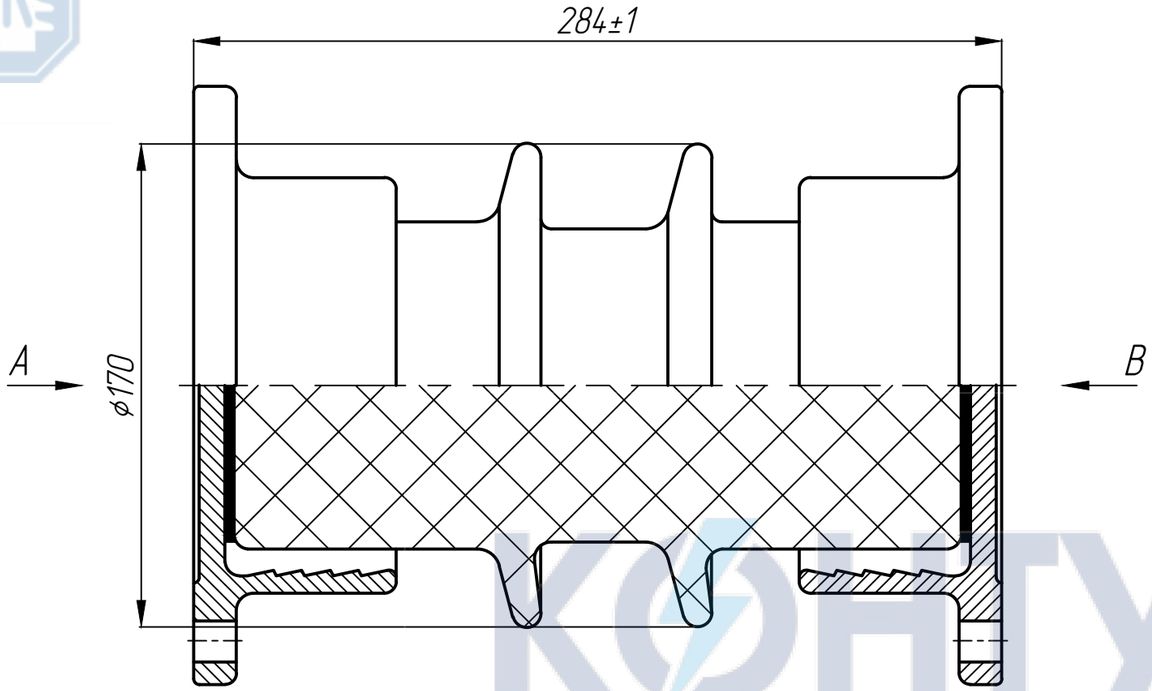

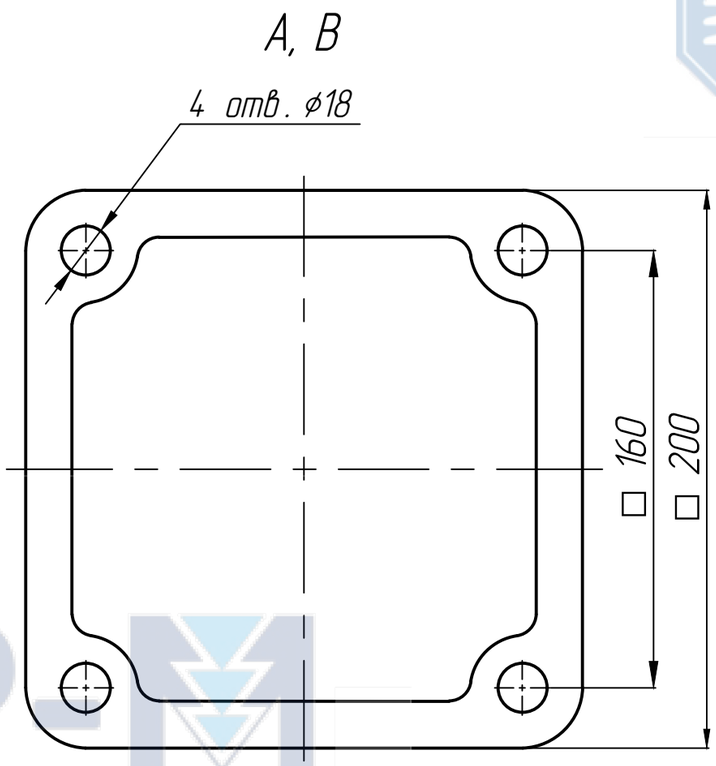

1. Номинальное напряжение 20 кВ.
2. Длина пути утечки не менее 2000 мм.
3. Минимальный разрушающий момент при кручении 1,5 кН·м.
4. Минимальная разрушающая сила при изгибе 20 кН.
5. Испытательное напряжение полного грозового импульса 95 кВ.
6. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождём – 38 кВ.
7. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ Р 52034–23.
8. Материал керамический электротехнической группы – С120.
9. Срок службы не менее 30 лет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Изолятор
ИОС–10–2000 УХЛ1

Лит.	Масса	Масштаб
	18,2	
Лист	Листов 1	

ООО «Контур–М»

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОНТУР-М
ПОСТАВКА ИЗОЛЯТОРОВ И ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ